



B_EDIFICIO PUNTI DI CONSEGNA ALIMENTAZIONE



C_CHIOSCHI APP.PERIFERICHE SISTEMA DI CONTROLLO

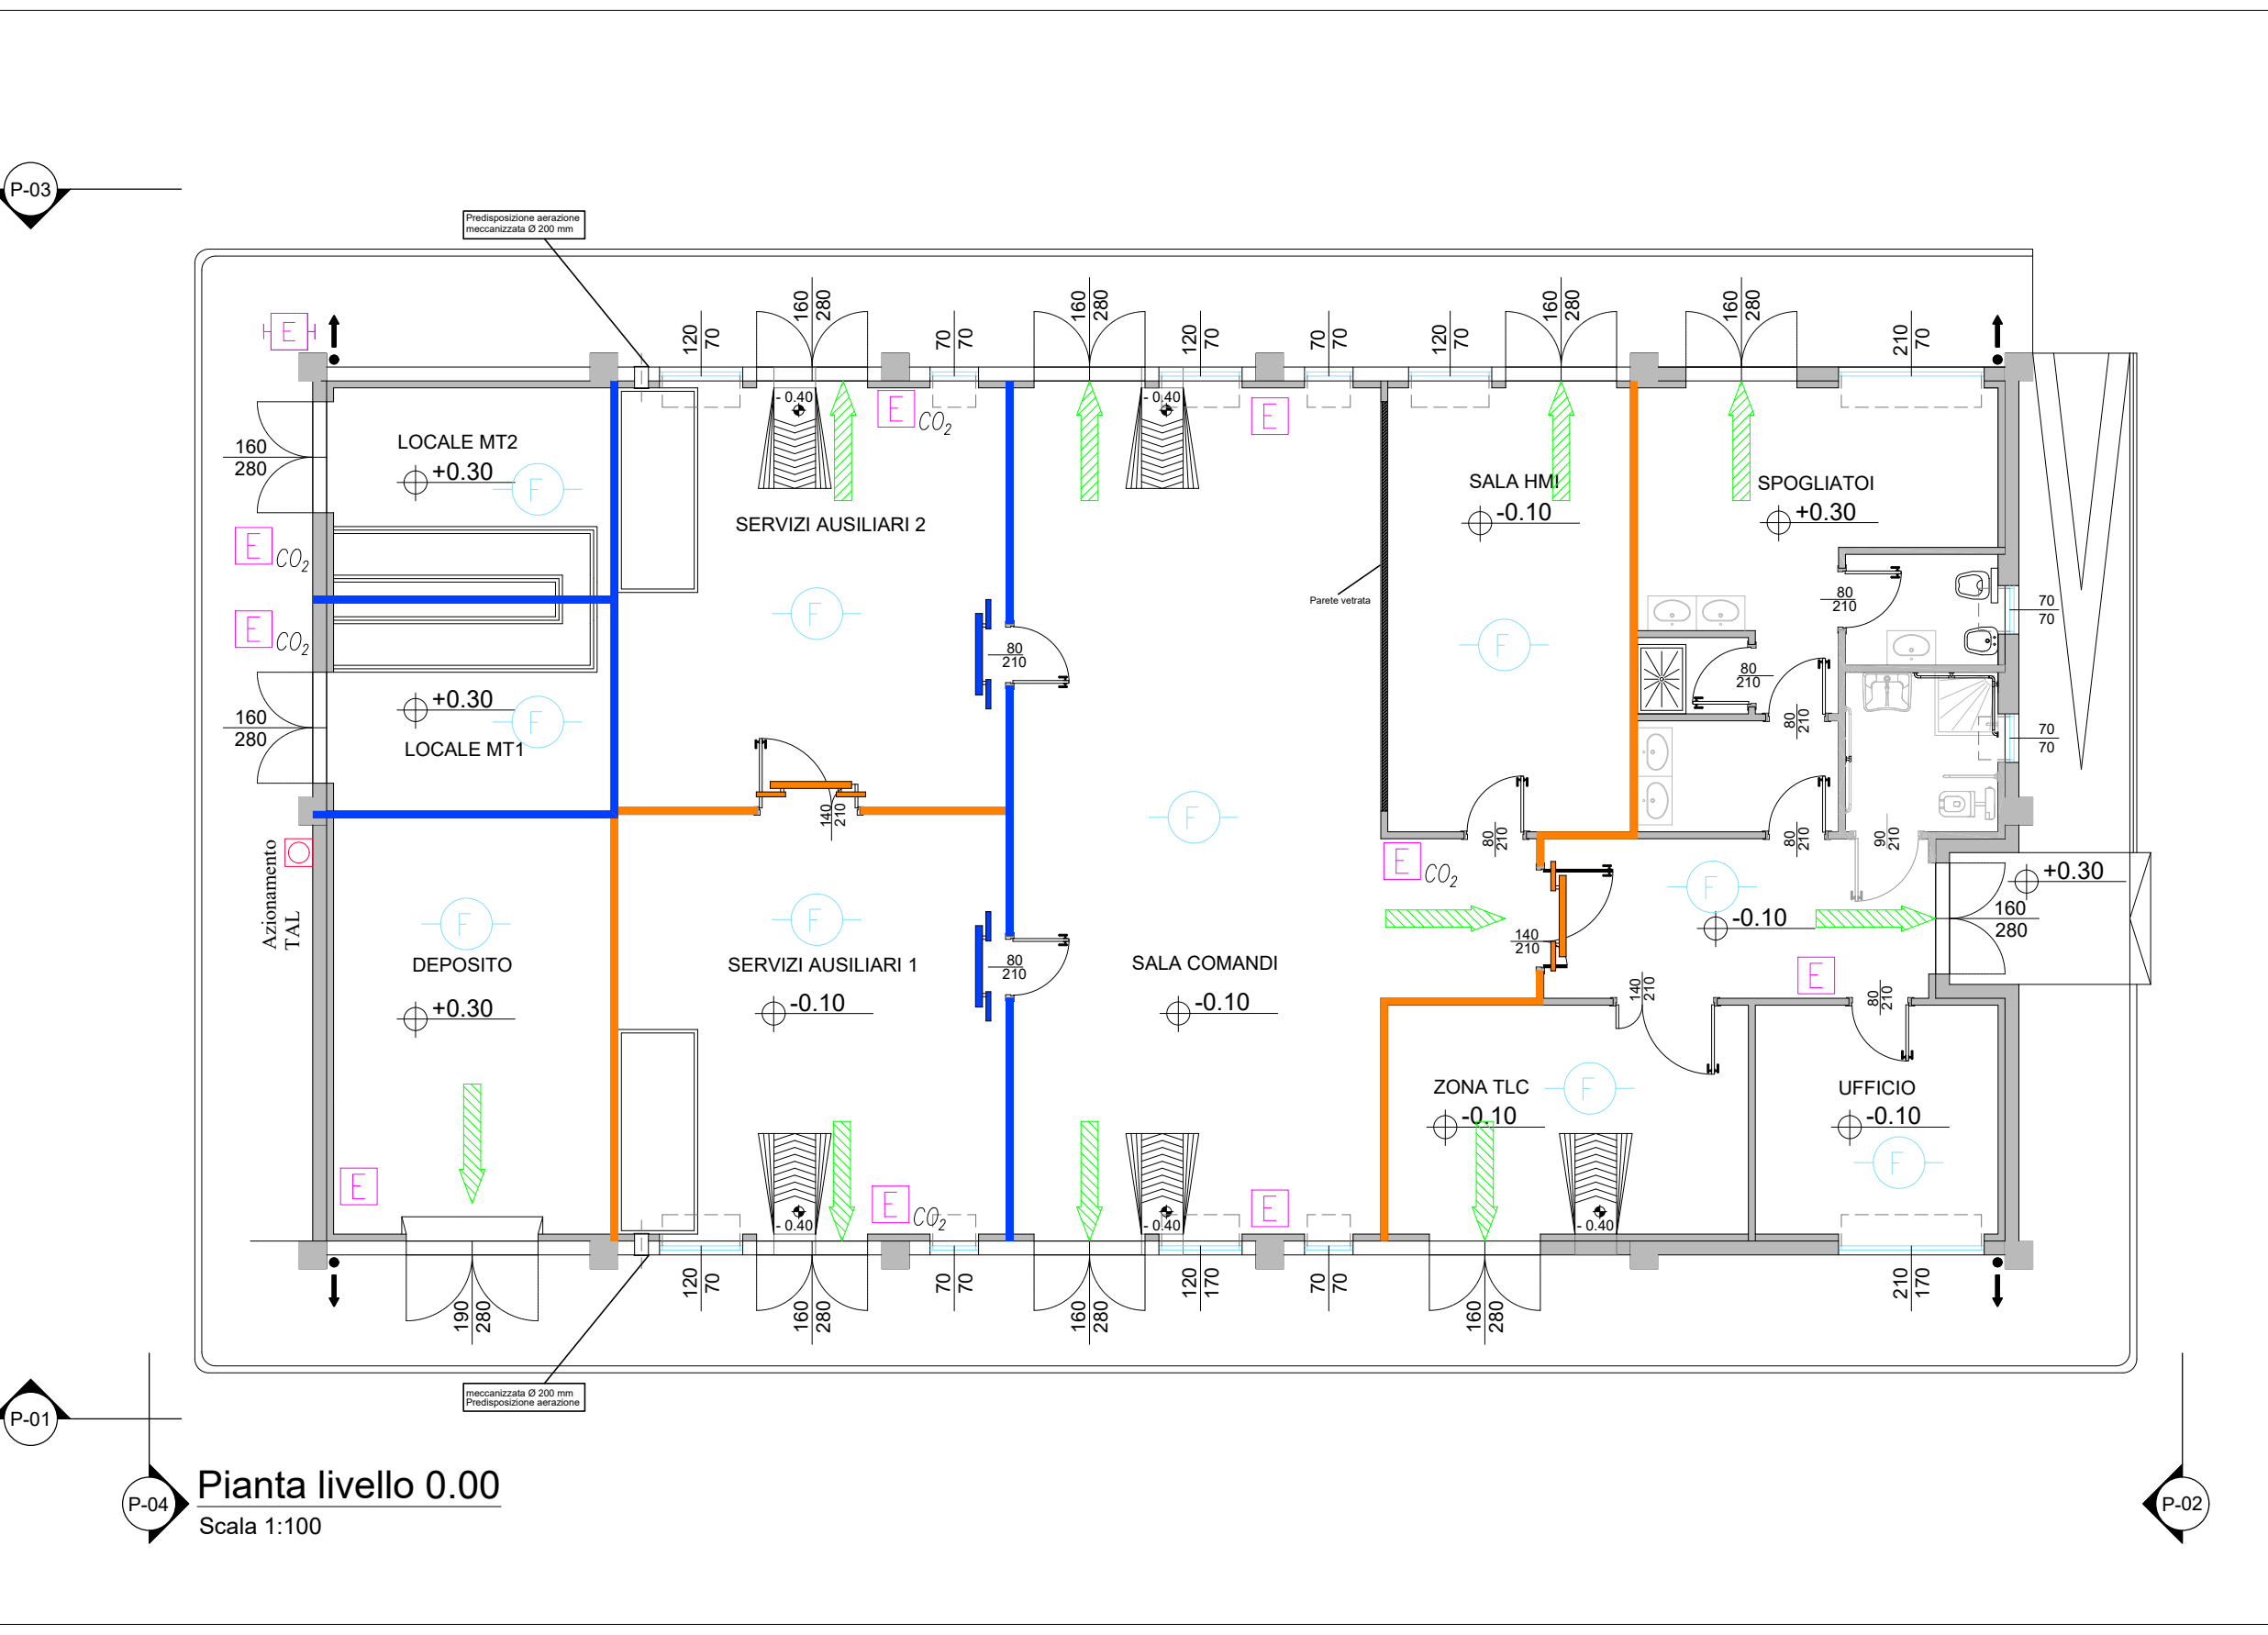

A_EDIFICIO COMANDI

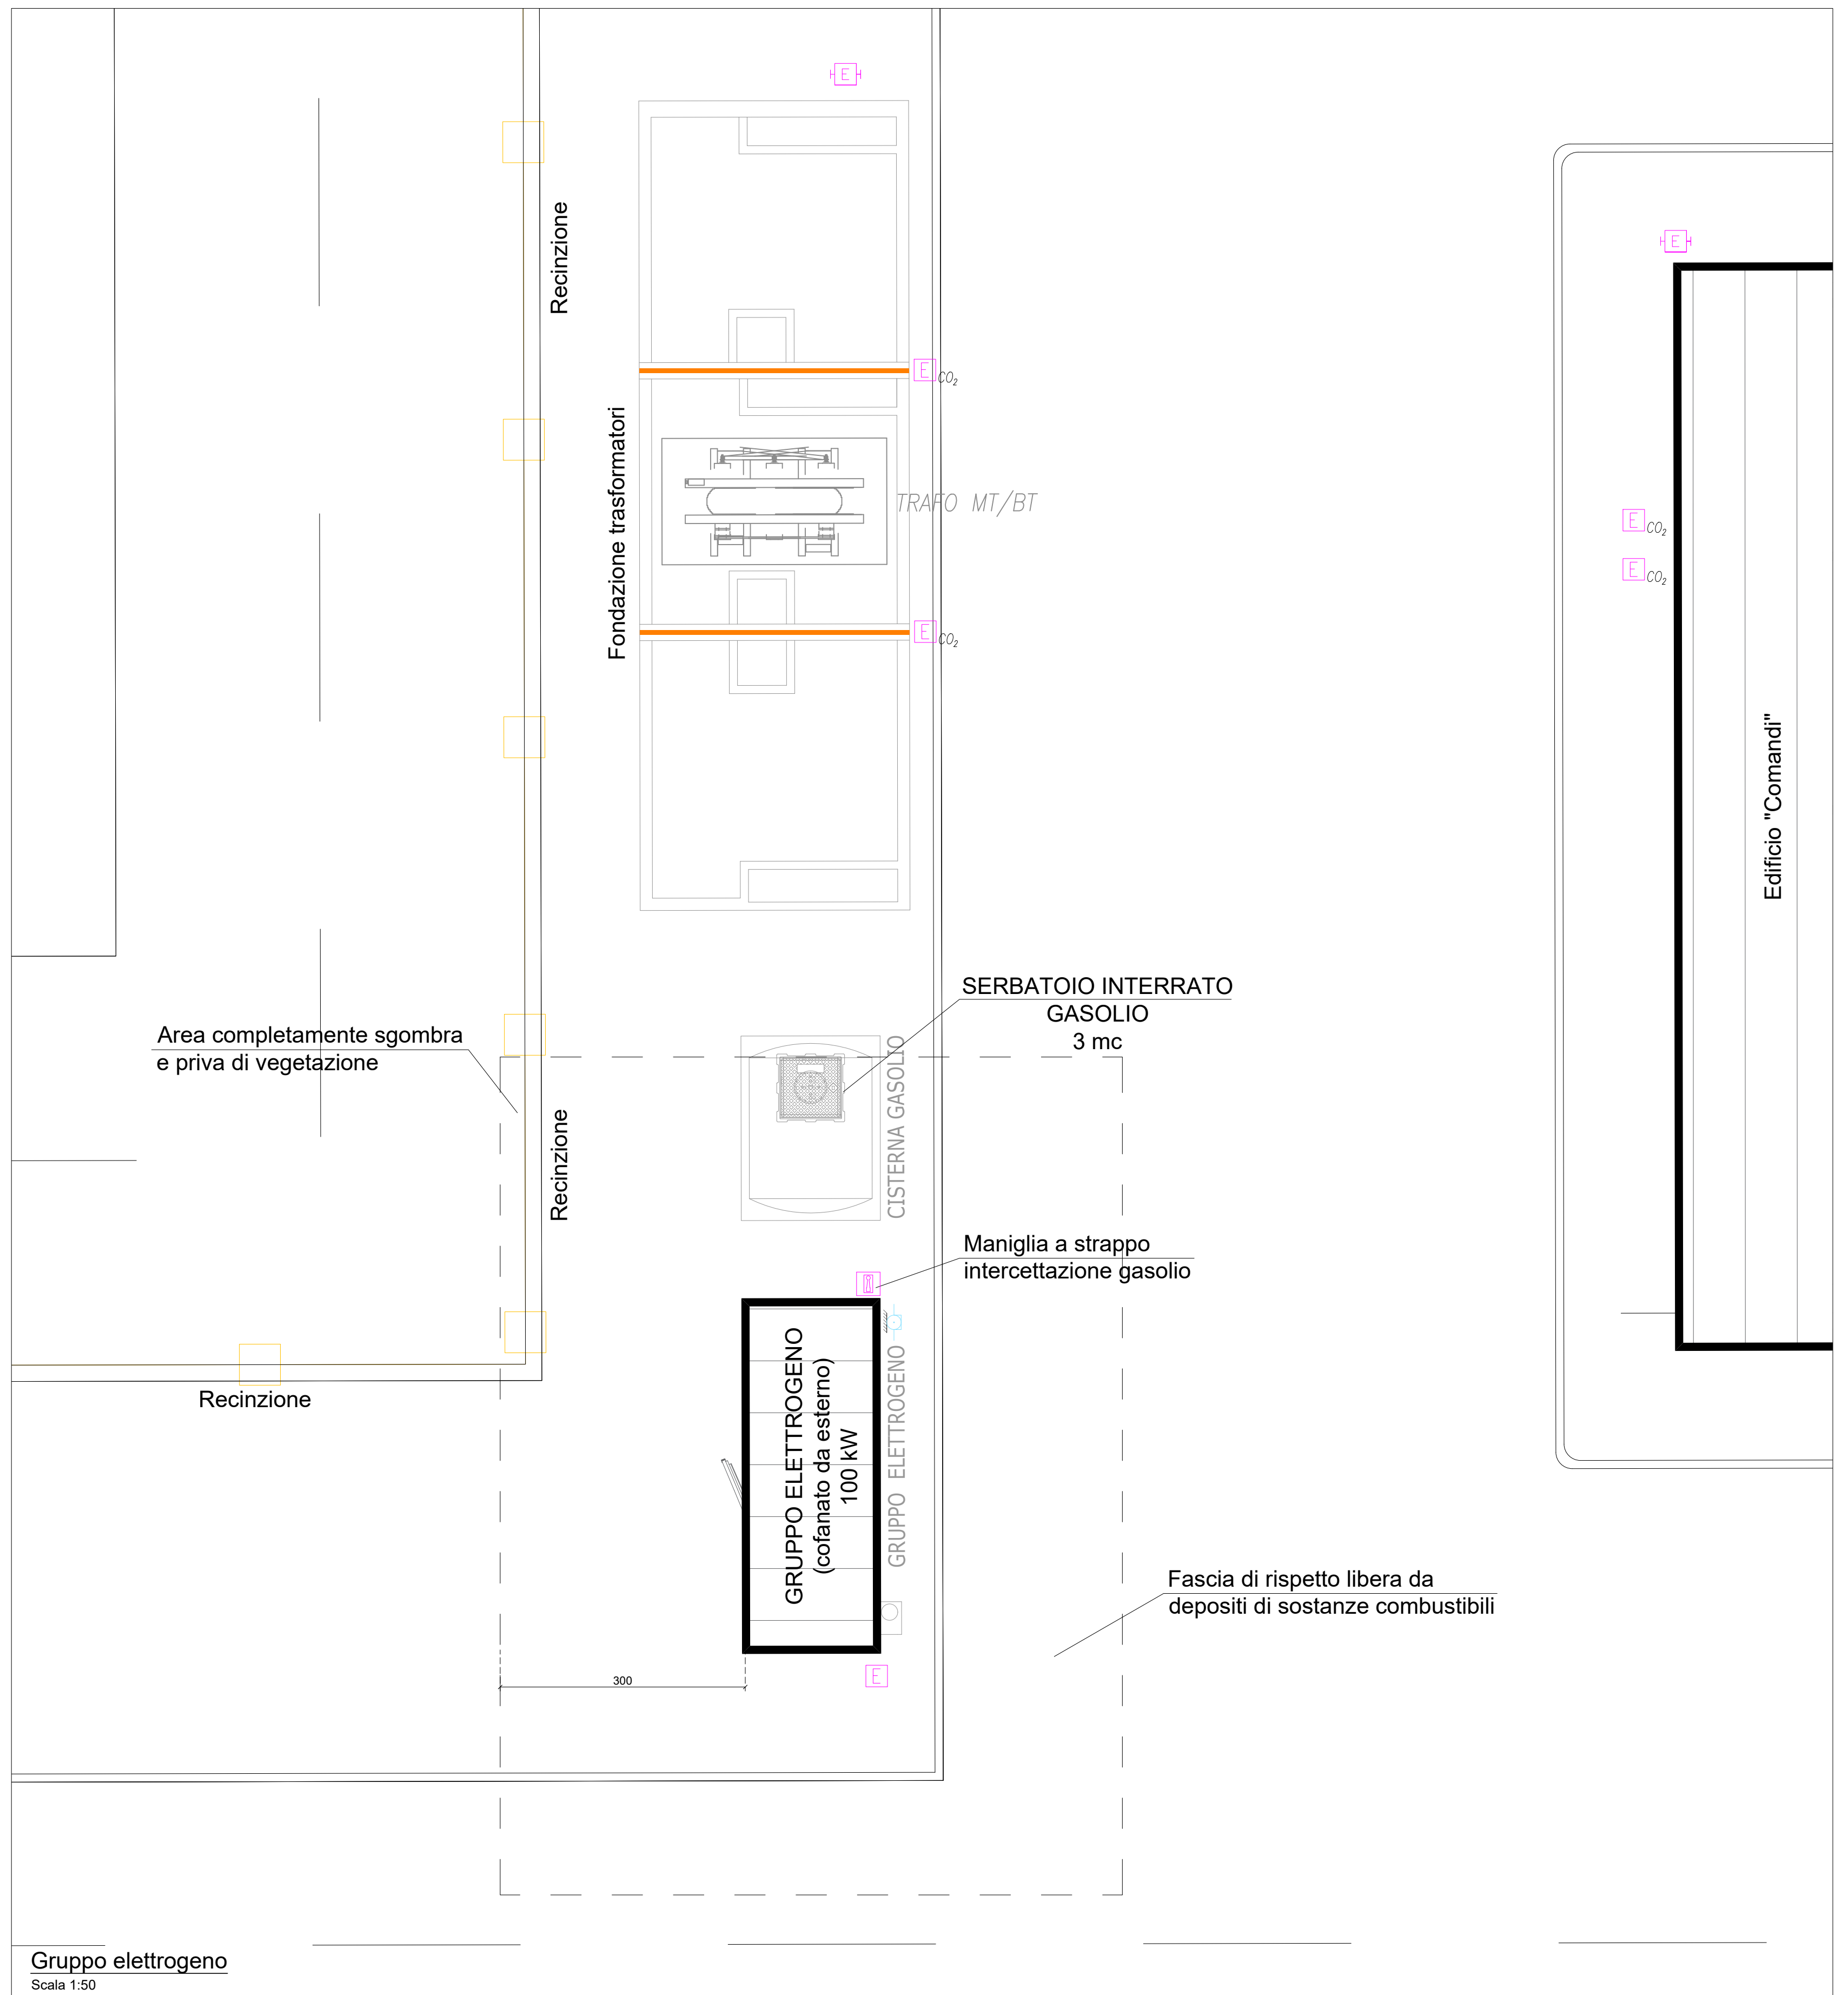

KEYPLAN

STAZIONE ELETTRICA

- A Edificio comandi
- B Edificio punti di consegna alim.mt s.a. (dg 2092)
- C Chioschi app.periferiche sistema di controllo
- D Cancello carrai
- E GE
- F Serbatoio gasolio interrato
- G Fondazione trasformatori
- H Torri faro

LEGENDA SIMBOLOGIA ANTINCENDI

SIMBOLO FIGURATO	CATEGORIA / DEFINIZIONE
[Icon]	ELEMENTI COSTRUTTIVI RESISTENTI AL FUOCO
[Icon]	Porta tagliafuoco REI 120
[Icon]	ELEMENTI COSTRUTTIVI RESISTENTI AL FUOCO
[Icon]	Separazioni tagliafuoco REI 120
[Icon]	ELEMENTI COSTRUTTIVI RESISTENTI AL FUOCO
[Icon]	Porta tagliafuoco REI 60
[Icon]	ELEMENTI COSTRUTTIVI RESISTENTI AL FUOCO
[Icon]	Separazioni tagliafuoco REI 60
[Icon]	SISTEMA DI VIE D'USCITA
[Icon]	Percorso d'uscita Orizzontale
[Icon]	SISTEMA DI VIE D'USCITA
[Icon]	Percorso d'uscita verso l'alto
[Icon]	SISTEMA DI VIE D'USCITA
[Icon]	Percorso d'uscita verso il basso
[Icon]	ATTREZZATURE ANTINCENDIO
[Icon]	Estintore Portatile a polvere omologato D.M. 07/0105
[Icon]	ATTREZZATURE ANTINCENDIO
[Icon]	Estintore Portatile ad anidride carbonica omologato D.M. 07/0105
[Icon]	ATTREZZATURE ANTINCENDIO
[Icon]	Estintore Carrellato a polvere omologato D.M. 06/0392
[Icon]	IMPIANTO ELETTRICO
[Icon]	Interruttore di emergenza
[Icon]	IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI
[Icon]	Area protetta da impianto di rivelazione fumi conforme alla norma UNI 9795
[Icon]	IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE GASOLIO
[Icon]	Maniglia a strappo intercettazione gasolio

La Stazione elettrica esterna è predisposta per ospitare, all'interno della platea trasformatori, nr. 3 Trafo MT/BT ciascuno caratterizzato dall'avere un volume d'olio inferiore a 1 mc.
Tali macchine elettriche con liquido isolante combustibile sono considerabili ciascuna come installazione fissa distinta in quanto fra le stesse intercorrerà una distanza reciproca non inferiore a 3 metri oppure, se così non fosse, verranno interposti dei setti divisorii almeno EI 60.
A fronte di ciò, i nr. 3 trasformatori MT/BT, avendo ciascuna un volume d'olio inferiore a 1 mc, saranno esclusi dal campo di applicazione del D.M. 15/07/2014.



00	Novembre 2022	Prima emissione	Griffini
Revisione sistema	Data	Descrizione revisione	Redazione
Numero documento interno		Derivato da	
CAVP09V1000LDL090702			
Committente / Client		Titolo progetto	
a2a LIFE COMPANY		Impianto per la produzione di energia elettrica e termica mediante combustione di rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Cavaglià (BI)	
Titolo documento		Stazione elettrica esterna 132 kV: dettagli (edifici, gruppo elettrogeno e trafo)	
Numero Tavola	Scala	Scala plothaggio	
Tav.39	1:100-1:50	1:1	
Fornitore	Progettista	Verifica	
Ing. Alessandro Griffini	A. Griffini	M. Mazzarella	
Proponente - Legale Rappresentante	Approvazione		
F. Roncarì	C. Donati		

E' vietato coniare o riprodurre questo documento, utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni causati. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla concessione di brevetti per invenzioni, di modelli industriali di utilità o di disegni o modelli. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of patent, utility models or design.